




Thermische Behandlungsanlage Arnoldstein

Informationen gemäß Umweltinformationsgesetz

Monatsmittelwerte der kontinuierlich gemessenen Emissionen

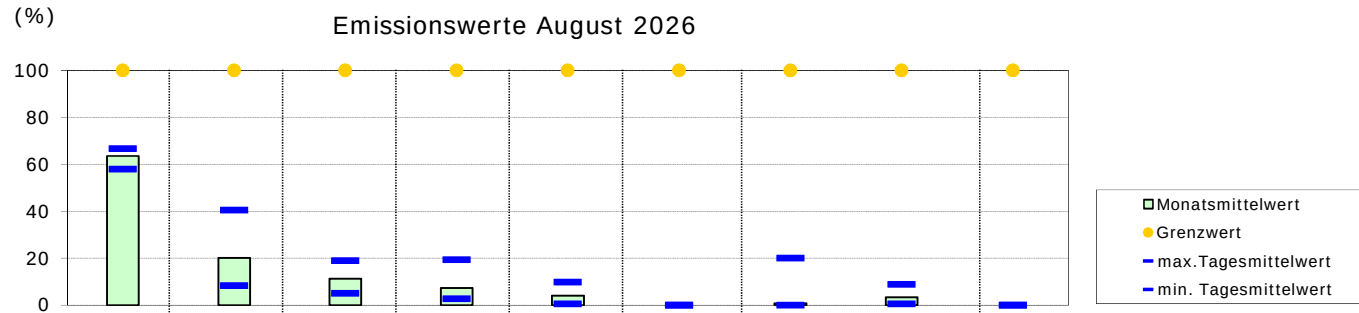

2026	Stickstoffdioxid	Kohlenmonoxid	Schwefeldioxid	Chlorwasserstoff	Gesamtkohlenstoff	Quecksilber	Staub	Ammoniak	Dioxine/Furane ¹⁾	Sauerstoff	Wasserdampf	Rauchgasmenge	Müllmenge	Heizöl EL
Einheit	NO2	CO	SO2	HCl	CmHn	Hg	-----	NH3	PCCD/PCDF	O2	H2O	-----	-----	-----
	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	ng/Nm³	Vol. %	Vol. %	kNm³/h	(t)	(t)
Grenzwert	70,0	35,0	20,0	7,0	5,0	0,020	5,0	10,0	0,0800	-----	-----	-----	-----	-----
Jänner	52,4	4,5	0,4	0,1	0,1	0,0000	0,03	0,12	0,00493	7,7	24,8	49,7	8 907	0,2
Februar	47,6	4,8	0,4	0,0	0,1	0,0000	0,19	0,63	0,00244	7,8	24,6	50,8	7 870	0,2
März	48,1	4,3	4,1	0,7	0,1	0,0010	0,03	0,97	0,00602	8,1	23,3	50,4	8 567	3,1
April	46,6	4,2	0,7	1,7	0,1	0,0000	0,00	1,55	0,00380	8,0	22,8	50,2	7 906	0,1
Mai	47,2	5,3	0,8	1,8	0,1	0,0000	0,00	1,76	0,00159	8,1	23,4	50,4	8 423	0,4
Juni	47,3	6,6	1,7	1,6	0,2	0,0000	0,00	0,99	0,00214	8,0	24,4	50,2	8 445	0,6
Juli	45,6	7,2	1,8	1,6	0,2	0,0000	0,00	0,44	0,00277	8,1	23,9	50,3	8 488	0,3
August	44,5	7,0	2,3	0,5	0,2	0,0000	0,04	0,33		8,2	24,0	50,8	8 714	0,3
September														
Oktober														
November														
Dezember														

Alle angegebenen Konzentrationen und der Rauchgasvolumenstrom sind auf trockenes Abgas bei 0°C, 1013 mbar und 11 Vol. % O2 bezogen; NO2 = Stickoxide gesamt; NH3 auf 0 Vol. % O2 bezogen

1) Monatsmittelwert aus der quasikontinuierlichen Emissionsmessung

Ergebnisse der regelmäßigen Überprüfung der nicht kontinuierlich gemessenen Emissionen

2026	Fluorwasserstoff	Cadmium	Cadmium + Thallium	Schwermetalle	Schwermetalle	Schwermetalle	Schwermetalle	Dioxine/Furane
Einheit	HF	Cd	Cd+Tl	As+Co+Ni	Pb+Cr+Zn	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	PCCD/PCDF
	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	ng/Nm³
Grenzwert	0,30	0,010	0,020	0,100	0,100	0,500	0,300	0,0600
07.-08.04.2026	0,00	0,0000	0,0	0,0006	0,0125	0,0095	0,0095	0,0020

Alle angegebenen Konzentrationen und der Rauchgasvolumenstrom sind auf trockenes Abgas bei 0°C, 1013 mbar und 11 Vol. % O2 bezogen; NO2 = Stickoxide gesamt;

KÄRNTEN

Kärntner
Restmüllverwertungs
GmbH

Industriestraße 25
Gallitz
A 9601 Arnoldstein
Tel. +43 4255 22366
Fax +43 4255 22366-200
office@krv.co.at
www.krv.co.at

Rechtsform: Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Sitz: Arnoldstein
Firmenbuch: Landesgericht
Klagenfurt FN 165950 w
UID: ATU 44426206